



## 変圧器の損失を 40 ~ 50 % 省エネ

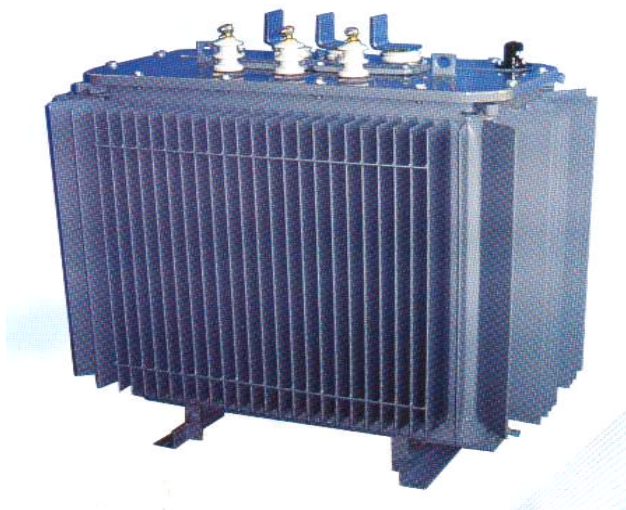

平成 18 年 4 月以降は **トッランナー変圧器のみになります**

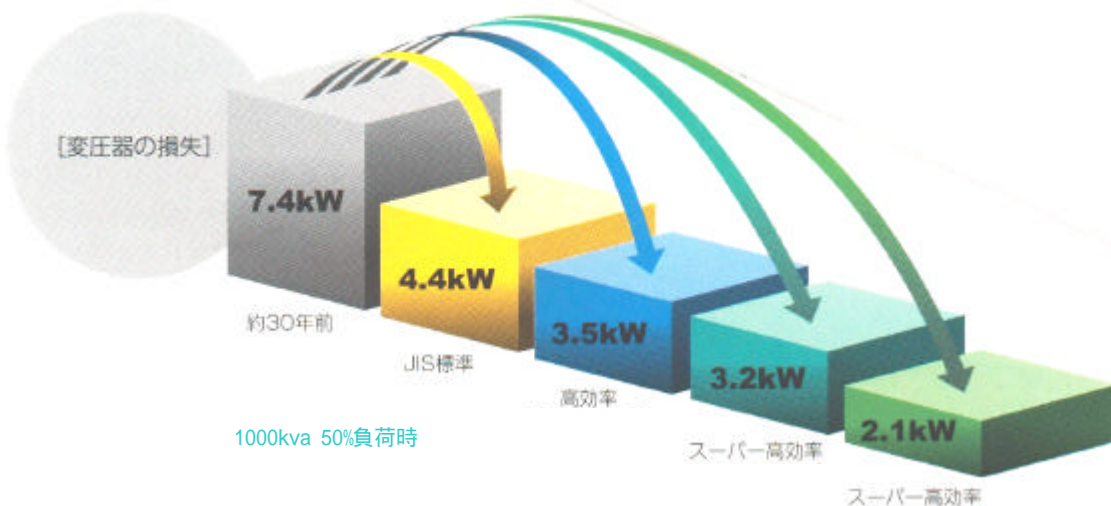

**3相500KVAで10万円/年以上省エネ** (対JIS標準で) 油入40%負荷時

30年前設置の変圧器と交換するとより効果的です